

Optimus AD30

Компактный и экономичный преобразователь частоты



Краткое руководство по эксплуатации

Версия перевода от 07.07.2025

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
3. MOHTAX	3
3.1. Габариты и охлаждение	3
3.2. Электрические подключения	5
3.2.1. Силовые цепи	5
3.2.2. Цепи управления	6
4. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	7
4.1. Управление и индикация	7
4.2. Просмотр и изменение параметров	8
5. ВВОД ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ	8
6. НАСТРОЙКА ЗАЩИТ	8
7. ВАРИАНТЫ ИСТОЧНИКОВ ЗАДАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ	9
7.1. Задание и управление с пульта	9
7.2. Задание и управление с клемм	9
7.3. Задание с пульта, управление с клемм	9
7.4. Управление по последовательной связи	
8. ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЕ	
8.1. Спящий режим	10
9. СБРОС ПАРАМЕТРОВ НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ	
10. СПИСОК ПАРАМЕТРОВ	11
10.1. Группа 0: Основные параметры	11
10.2. Группа 1: Параметры пуска и останова	
10.3. Группа 2: Параметры управления V/F	
10.4. Группа 4: Параметры двигателя 1	14
10.5. Группа 5: Параметры входов	
10.6. Группа 6: Параметры выходов	17
10.7. Группа 7: Доступ к параметрам и отображение на дисплее	
10.8. Группа 8: Параметры связи	
10.9. Группа 9: Параметры защит	
10.10. Группа А: ПИД-регулирование	22
10.11. Группа В4: Параметры управления «ведущий-ведомый»	
10.12. Группа U0: Журнал аварий	23
10.13. Группа U1: Параметры мониторинга	
11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЙ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	
12. ПРОТОКОЛ MODBUS	29
13. ТОРМОЗНЫЕ РЕЗИСТОРЫ	32
14 ΚΡΔΤΚΝΕ ΤΕΧΗΝΉΕ ΚΝΕ ΧΦΡΦΚΤΕΡΝΌΤΝΚΗ	33

1. Введение

Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочтите данное Руководство, чтобы ознакомиться с порядком монтажа, подключения и первичной настройки ПЧ, а также с указаниями то технике безопасности.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и данное Руководство без уведомления, следите за изменениями на нашем сайте или обращайтесь к поставщику.

2. Меры безопасности

Электронные компоненты ПЧ чувствительны к электростатическому разряду, не касайтесь печатных плат без защиты от электростатического разряда.

ПЧ предназначен для работы под высоким напряжением, поэтому за установку, ввод в эксплуатацию, испытания и техническое обслуживание могут отвечать только квалифицированные специалисты.

Категорически запрещается разбирать ПЧ и менять детали, компоненты и элементы ПЧ без предварительного согласования. Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию и т. д.

Перед подачей питания правильно и надежно установите крышку ПЧ.

НИКОГДА не подключайте и не снимайте какой-либо элемент ПЧ, когда подключено питание ПЧ, за исключением выносного пульта управления. Это может привести к повреждению ПЧ и поражению электрическим током.

Не допускайте к преобразователю неавторизованный персонал.

Не подключайте и не отключайте двигатель от ПЧ время работы. Это может привести к аварии или повреждению преобразователя.

Если настройкой параметров включена функция автозапуска после ошибки, двигатель после сбоя может снова начать вращаться. Во избежание получения травм будьте внимательны со всеми движущими частями механической системы.

Перед тем, как дотронуться до клемм питания или какого-либо элемента внутри ПЧ, убедитесь, что все силовые соединения отключены, включая звено постоянного тока.

Помните, что внутри ПЧ некоторое время после отключения питания может сохраняться остаточное напряжение. Выждите достаточное время (4 минуты), прежде чем касаться силовых клемм или любых внутренних элементов ПЧ.


3. Монтаж


Монтируйте ПЧ на огнеупорную поверхность, при указанных в спецификации температуре и влажности окружающей среды, вне воздействия прямых солнечных лучей. Не допускайте попадания на ПЧ капель воды. НЕ устанавливайте ПЧ в среде с агрессивными, горючими или взрыво-опасными газами; НЕ устанавливайте ПЧ в среде, содержащей капли масла, пыль, в т.ч. металлическую пыль и стружку.

3.1. Габариты и охлаждение

Если ПЧ установлен в шкафу, необходимо обеспечить хороший воздухообмен. Охлаждающие вентиляторы для отвода тепла из шкафа особенно необходимы тогда, когда там установлены и другие компоненты, выделяющие тепло. Рабочая температура внутри шкафа должна поддерживаться в соответствии со спецификацией всех установленных компонентов, чтобы избежать срабатывания защиты от перегрева или возгорания.

Внешний вид и габаритные размеры:

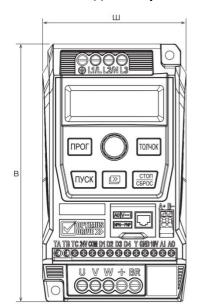

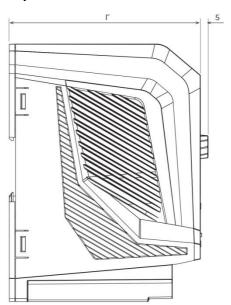

Модель	Размеры, мм			
модель	Ш	В	Γ	
AD30-2SD40				
AD30-2SD75	83	149	111	
AD30-2S1D5	03	149	111	
AD30-2S2D2				
AD30-2S4D0	98	170	124	
AD30-4TD75H/1D5L				
AD30-4T1D5H/2D2L	83	149	111	
AD30-4T2D2H/4D0L				
AD30-4T4D0H/5D5L				
AD30-4T5D5H/7D5L	98	170	124	
AD30-4T7D5H/011L				
AD30-4T011H/015L	135	228	160	
AD30-4T015H/18DL	133	220	100	

3.2. Электрические подключения

3.2.1. Силовые цепи

Обозначение	Функция
L1/L, L2/N, L3	Клеммы подключения к питающей сети
U, V, W	Выходные клеммы подключения двигателя
+, BR	Клеммы подключения тормозного резистора
	Заземление


Убедитесь, что все клеммы (L1/L, L2/N, L3, +, BR, U, V, W) подключены правильно, в противном случае ПЧ будет поврежден при подаче питания или запуске.

Испытания изоляции ПЧ или внутренних компонентов могут его повредить. Проконсультируйтесь с технической службой поставщика, если это необходимо сделать.

НИКОГДА не используйте нулевую линию в качестве заземления, иначе это может привести к поражению электрическим током.


Допустимая длина экранированного моторного кабеля составляет 50 м, неэкранированного — 100 м. Если к ПЧ подключены параллельно несколько двигателей, общая длина моторных кабелей должна быть не более 50% от этих значений. Если суммарная длина моторного кабеля превышает указанные величины, на выходе ПЧ установите моторный дроссель.

3.2.2. Цепи управления

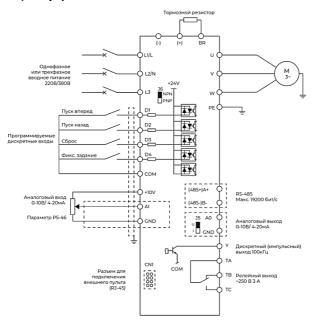

Клемма	Функция	Характеристики	
D1, D2, D3, D4	Дискретные входы	Тип входов: NPN/PNP (задаётся переключателем J6) Входной импеданс: 3.3kΩ Диапазон входного напряжения: 9~30B До 1 кГц	
Υ	Дискретный выход	Тип выхода: Открытый коллектор; Ток: 0°50 мА; напряжение: +24 В; Может быть использован как импульсный выход до 100 кГц	
A+, B-	Порт послед. связи RS485	Максимальная скорость обмена данными: 19200 бит/с;	
TA-TB-TC	Релейный выход	Допустимая нагрузка: 250 В АС 3А / 30 В DC 1A	
AI	Аналоговый вход (Р5-46)	0~10 В: Входное сопротивление: 100 кΩ 0~20 мА: Входное сопротивление: 500 Ω	
AO	Аналоговый выход	Настраивается как выход по току 0~20 мА; или напряжению 0~10 В (задается переключателем J5)	
24V	Источник питания 24 В 100 мА		
10V	Источник питания 10 В 50 мА, диапазон сопротивления потенциометра: 1~5kΩ		
GND	Общий провод аналоговых цепей		
COM	Общий провод дискретных цепей		
CN1	Интерфейс RJ4	5 для подключения внешнего пульта	

4. Пульт управления

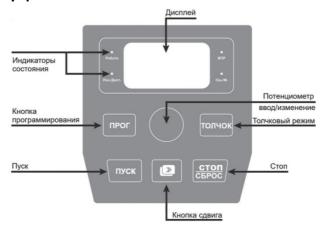

4.1. Управление и индикация

Пользователь может переключаться между двумя различными режимами работы: локальным и удаленным.

Локальный режим: ПЧ управляется полностью с пульта, включая пуск/останов, задание, мониторинг и т. д.

Удаленный режим: ПЧ управляется сигналами на клеммах ввода / вывода или по последовательной связи.

Индикаторы на пульте управления:

Работа: Горит – преобразователь работает; мигает – ПЧ в режиме сна; не горит – останов.

Лок./Дист.: Горит – управление с клемм DI; мигает – преобразователь в удаленном режиме (RS-485); не горит – преобразователь в локальном режиме (управление пуском / остановом с пульта) **ВПР**: Горит – обратное вращение; мигает – произошло включение реверса при установленном запрете обратного вращения; не горит – прямое вращение или останов.

Ош./М.: Горит — установлено управление моментом; мигает — автонастройка двигателя либо индикация ошибки; не горит — нет ошибок.

Кнопка	Назначе- ние/действие	Описание функции
ПРОГ	Нажатие	Вход или выход из меню первого уровня, возврат на верхний уровень меню
	Нажатие	Подтверждение выбора номера параметра/группы; Подтверждение значения параметра и возврат в меню выбора номера параметра
	Вращение по часовой стрелке (+)	Увеличение числового значения параметра или номера параметра/группы
	Вращение против часо- вой стрелки (-)	Уменьшение числового значения параметра или но- мера параметра/группы

(N)	Сдвиг	Перемещение между параметрами мониторинга; Перемещение по разрядам внутри группы параметров и в режиме редактирования параметров
ПУСК	Пуск	Запуск двигателя
СБРОС	Стоп/Сброс	Останов двигателя, сброс аварии
толчок	Многофунк- циональная клавиша	— Толчковый режим — Переключение направления вращения — Локальный режим / Удаленный режим — Переключение источников задания частоты

4.2. Просмотр и изменение параметров

Нажать ПРОГ — На дисплее показан номер группы параметров, например Р0; вращая потенциометр можно изменить номер группы. Для выбора группы нажать на потенциометр, на дисплее появится номер параметра в группе, например Р0-00; вращая потенциометр можно изменить номер параметра. Для перехода к редактированию выбранного параметра нажать на потенциометр. На экране появится текущее значение параметра, которое можно изменить, вращая потенциометр. С помощью кнопки сдвига >> можно перейти к редактированию следующего разряда параметра. Для подтверждения изменений нажать на потенциометр. При этом произойдет возврат к выбору номера параметра, и можно будет выбрать следующий редактируемый параметр. Для выхода из режима редактирования без изменений нажать ПРОГ.

Режим мониторинга: в этом режиме пульт находится после подачи питания. Нажимая кнопку сдвига >> можно просмотреть значения переменных, выбранных параметрами Р7-30 (во время останова), Р7-29 (во время работы). По умолчанию во время останова отображается задание частоты, напряжение в цепи постоянного тока и задание ПИД. Во время работы отображается выходная частота, заданная частота, напряжение цепи постоянного тока, выходное напряжение, выходной ток, задание ПИД и скорость нагрузки.

5. Ввод параметров двигателя

Перед началом параметрирования преобразователя желательно сбросить значения всех параметров к заводским значениям. Для этого необходимо установить P0-28=1 и нажать на потенциометр.

Ввести параметры двигателя с его шильдика:

Р4-01: Мощность, кВт;

Р4-02: Напряжение питания. В:

Р4-03: Число полюсов:

Р4-04: Номинальный ток, А;

Р4-05: Номинальная частота, Гц;

Р4-06: Номинальная скорость, об/мин;

6. Настройка защит

Установите следующие параметры:

Р9-01: Коэффициент защиты двигателя от перегрузки (1 соответствует номинальному току ПЧ).

Р9-06: Уровень защиты от превышения тока ПЧ (%)

Р0-14: Максимальная частота (до которой допускается разгон двигателя)

Этих параметров достаточно для безопасной работы. Более тонкая настройка защит описана в полном руководстве (в разработке).

7. Варианты источников задания и управления

Внимание! Не производите пуск/останов ПЧ путем включения/ выключения питания, например, контактором. Это может привести к повреждению ПЧ. Рекомендуется запускать/ останавливать ПЧ с пульта, сигналами на клеммах ввода или командой по последовательной связи.

Установка контактора на выходной стороне ПЧ не рекомендуется. Если это всё-таки необходимо, то следует выполнить управление контактором так, чтобы переключение происходило при отсутствии тока или напряжения в выходной цепи ПЧ (ток и напряжение не пропадают сразу после поступления команды на останов!).

7.1. Задание и управление с пульта

Убедитесь, что следующие параметры установлены по умолчанию: P0-04=0, P0-06=1, P0-10=00. Убедитесь, что на дисплее не горит светодиод «Лок./Дист.». Установите задание частоты потенциометром на пульте. Запустите привод кнопкой ПУСК, задание частоты можно менять на ходу. Остановите привод кнопкой СТОП/СБРОС.

7.2. Задание и управление с клемм

Установите P0-06=2. Убедитесь, что P5-46=0. Убедитесь, что на дисплее горит индикация «Н». Если это не так, поменяйте индикацию кнопкой сдвига >>. Установите задание частоты, меняя напряжение $0^{\sim}10$ В на входе AI. При использовании потенциометра подключите его крайние выводы к клеммам 10V и GND, средний – к клемме AI. Диапазон сопротивления потенциометра $1^{\sim}5$ к Ω .

Установите РО-04=1. По умолчанию дискретные входы работают в NPN режиме. Запустите привод, соединив внешней цепью (например, тумблером) клеммы D1 (при Р5-00=1) и COM. В PNP режиме вместо клеммы COM используйте клемму 24V. Остановите привод, разорвав эту цепь. Для вращения в другую сторону вместо клеммы D1 используйте клемму D2 (при Р5-01=2). Задание частоты можно менять на ходу.

7.3. Задание с пульта, управление с клемм

Убедитесь, что РО-06=1, РО-10=00. Установите задание частоты потенциометром на пульте.

Установите РО-04=1. Убедитесь, что на дисплее горит светодиод «Лок./Дист.». По умолчанию дискретные входы работают в NPN режиме. Запустите привод, соединив внешней цепью (например, тумблером) клеммы D1 (при P5-00=1) и СОМ. В PNP режиме вместо клеммы СОМ используйте клемму 24V. Остановите привод, разорвав эту цепь. Для вращения в другую сторону вместо клеммы D1 используйте клемму D2 (при P5-01=2). Задание частоты можно менять на ходу.

7.4. Управление по последовательной связи

Подключите кабель последовательной связи к клеммам A+ и B—. По умолчанию ПЧ имеет адрес 1 (P8-02), скорость обмена 9600 бит/с (P8-00) и формат данных 8-N-2 (P8-01). При необходимости измените их на нужные значения. Установите P0-04=2, P0-06=7. Убедитесь, что P0-10=00. Установите задание частоты, записав по адресу 1000h задание частоты в % от P0-14 (максимальная частота). Формирование записываемого значения: 25 Γ u = 50,00% = 5000d = 1388h. Запустите двигатель вперед, записав по адресу 2000h значение 1. Остановите двигатель, записав по адресу 2000h значение 6.

8. ПИД-регулирование

Подключите двухпроводный датчик обратной связи с выходным сигналом $4^{\sim}20$ мА к клеммам +24V (питание) и AI (сигнал). Установите внешнюю перемычку между клеммами COM и GND. Выберите нужный источник команд управления (см. выше).

Настройки:

Р0-06=6: ПИД-регулирование

P5-46=1: $AI - 0^20 MA$

P5-15=2: (при использовании датчика 4~20 мА)

РА-00=6: Задание от потенциометра пульта

PA-03=0: Обратная связь со входа AI

Р7-29= 4C1F: Вывод задания ПИД на дисплей в режиме работы (Бит 10) и вывод обратной связи

ПИД на дисплей в режиме работы (Бит 11)

Р7-30=43: Вывод задания ПИД на дисплей в режиме останова (Бит 6)

Нажимайте на пульте кнопку сдвига >> до тех пор, пока индикаторы «H» и «u» не погаснут. Установите потенциометром нужное задание ПИД-регулятора в %.

В процессе работы для просмотра задания ПИД-регулятора кнопкой нажимайте кнопку сдвига >> до тех пор, пока индикаторы «Н», «u», «А» не погаснут. При следующем нажатии на экран будет выведено значение задания ПИД, а затем значение сигнала обратной связи (в %).

8.1. Спящий режим

Дополнительные настройки:

В6-00=3: Спящий режим опирается на выходное значение ПИД-регулятора

В6-01=30 Гц: Частота засыпания (выбирается по месту)

В6-02=5 с: Задержка засыпания

В6-03=5 Гц: Отклонение обратной связи от задания для пробуждения (выбирается по месту,

максимум 10 Гц)

В6-04=5 с: Задержка пробуждения

9. Сброс параметров на заводские настройки

См. описание параметра РО-28 ниже.

10. Список параметров

(*) в графе Заводское означает, что значение зависит от мощности ПЧ.

Внимание! В данном руководстве отображены не все параметры. Полный список параметров и их описание на английском языке доступны в полном Руководстве (по запросу) и в программном обеспечении (ссылка на скачивание https://optimusdrive.ru/imagesod/files/ad30/optimusdrive-ad30-soft.zip).

10.1. Группа 0: Основные параметры

Пара- метр	Наименование пара- метра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
P0-00	Номер продукта	5-значный номер данной серии ПЧ		*
P0-01	Характеристики мо- мента	0: Постоянный (G-тип) 1: Переменный (Р-тип)		0
P0-02	Номинальный ток преобразователя	0.1~3000.0	Α	*
P0-03	Метод управления двигателем	1: Векторное управление (SVC) 2: Скалярное (V/F)		2
P0-04	Источник команд управления	0: Пульт 1: Клеммы 2: Последовательная связь		0
P0-05	Изменение частоты потенциометром во время работы	0: Рабочая частота 1: Заданная частота		1
P0-06	Основной канал зада- ния частоты Х	О: Цифровое задание РО-11 (изменение задания потенциометром, не сохраняется при останове и при отключении питания) 1: Цифровое задание РО-11 (изменение задания потенциометром, сохраняется при останове и при отключении питания) 2: Аналоговый вход AI 3: Резерв 4: Фиксированные задания 5: Простой ПЛК 6: Выход ПИД-регулятора 7: Последовательная связь 8: Резерв 9: Цифровое задание РО-11 (изменение задания потенциометром, сохраняется при останове, не сохраняется при отключении питания)		1
P0-07	Дополнительный канал задания частоты Y	Аналогично РО-06		0
P0-08	100% задания частоты канала Ү	0: Максимальная частота 1: Частота канала X 2: Максимальная частота (с запретом реверса)		0
P0-09	Максимальная частота канала Y	0~100	%	100

Пара- метр	Наименование пара- метра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
P0-10	Выбор задания частоты	Единицы: Канал задания: 0: Основной канал X 1: Комбинация X и Y 2: Переключение между X и Y 3: Переключение между X и комбинацией X и Y 4: Переключение между Y и комбинацией X и Y Десятки: Закон комбинирования: 0: X + Y 1: X - Y 2: Max (X, Y) 3: Min (X, Y)		00
P0-11	Предустановленная частота	0.00~P0-14	Гц	50.00
P0-13	Выбор направления вращения двигателя	0: Прямое 1: Обратное 2: Обратное вращение запрещено		0
P0-14	Максимальная выход- ная частота	P0-20=1: 50.0Гц~1200.0Гц; P0-20=2: 50.00Гц~600.00Гц;	Гц	50.00
P0-15	Источник задания верхнего предела ча- стоты	0: Цифровое задание (Р0-16) 1: Аналоговый вход Al 2: Резерв 3: Последовательная связь		0
P0-16	Задание максимальной частоты	P0-18~P0-14	Гц	50.00
P0-17	Смещение верхнего предела частоты	0.00~P0-14	Гц	0
P0-18	Минимальная частота	0.00~P0-16	Гц	0
P0-19	Привязка канала зада- ния частоты к источни- ку команды запуска	Единицы: пульт Десятки: клеммы Сотни: последовательная связь 0: Нет привязки 1: Цифровое задание 2: Аналоговый вход АІ1 3: Резерв 4: Фиксированные задания 5: Простой ПЛК 6: Выход ПИД-регулятора 7: Последовательная связь		000
P0-20	Разрешение задания частоты	1: 0.1 Гц 2: 0.01 Гц	Гц	2
P0-21	Единицы времени разгона/ замедления	0: 1 c 1: 0.1 c 2: 0.01 c		1
P0-22	Базовая частота времени разгона/ за- медления	0: Максимальная частота (P0-14) 1: Предустановленная частота (P0-11) 2: Номинальная частота двигателя (P4-05/ A1-05)		0
P0-23	Время разгона 1	P0-21=0: 0~30000 P0-21=1: 0.0~3000.0 P0-21=2: 0.00~300.00	С	10.0

Пара- метр	Наименование пара- метра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
P0-24	Время замедления 1	P0-21=0: 0~30000 P0-21=1: 0.0~3000.0 P0-21=2: 0.00~300.00	С	10.0
P0-25	Перемодуляция напряжения	0~10	%	3
P0-26	Частота коммутации	0.5~16.0	кГц	*
P0-27	Регулировка частоты коммутации в зависи- мости от температуры	0: Нет 1: Да		1
P0-28	Сброс параметров	0: Нет действия 1: Сброс параметров к заводским значениям (за исключением параметров двигателя, журнала аварий UO, общего времени включения P7-33, общего времени работы P7-34, потребленной энергии P7-72 и разрешения задания P0-20) 2: Сброс накопленных значений: журнал аварий UO, общего времени включения P7-33, общего времени работы P7-34, потребленной энергии P7-72 3: Сохранение текущих значений параметров 4: Восстановление параметров, сохраненных пользователем		0
P0-29	Выбор параметров загрузки и выгрузки на опциональном пульте	0: Нет функции 1: Загрузить параметры в ПЧ 2: Скачать в пульт параметры двигателя P4/A1 3: Скачать в пульт все параметры кроме P4/A1 4: Скачать в пульт все параметры 5: Скачать в пульт все измененные параметры, включая P4/A1 6: Скачать в пульт все измененные параметры, кроме P4/A1 7: Скачать в пульт все измененные параметры, кроме P4/A1 7: Скачать в пульт все измененные параметры		0

10.2. Группа 1: Параметры пуска и останова

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
P1-00	Метод запуска	0: Пуск со стартовой частоты (P1-04) 1: Пуск с поиском скорости 2: Пуск с предварительным возбуждением асинхронного двигателя		0
P1-01	Режим поиска скорости	0: С частоты остановки 1: С заданной частоты 2: С максимальной частоты		0
P1-02	Максимальный ток при отслеживании скорости	30~150	%	100

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
P1-03	Скорость поиска	1~100		20
P1-04	Стартовая частота	0.00~10.00	Гц	0.00
P1-05	Время удержания стартовой частоты	0.0~100.0	С	0.0
P1-06	Ток торможения перед запуском	0~100	%	0
P1-07	Время торможения перед запус- ком	0.0~100.0	С	0.0
P1-08	Метод разгона / замедления	0: Линейный 1: S-кривая А 2: S-кривая В (Р1-09~Р1-12, единица измерения - 0.01c)		0
P1-09	Длительность S-образного разгона в начале	0.0~100.0	%	20.0
P1-10	Длительность S-образного разгона в конце	0.0~100.0	%	20.0
P1-11	Длительность S-образного за- медления в начале	0.0~100.0	%	20.0
P1-12	Длительность S-образного за- медления в конце	0.0~100.0	%	20.0
P1-13	Метод останова	0: Замедление 1: Выбег		0

10.3. Группа 2: Параметры управления V/F

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское
P2-00	Выбор V/F кривой	0: Линейная 1: Многоточечная 2: Квадратичная 3: В степени 1.7 4: В степени 1.5 5: В степени 1.3 6: Полное разделение V/F 7: Половинное разделение V/F		0
P2-01	Повышение момента на низких частотах	0.0~30.0	%	0.0
P2-02	Частота прекращения повышения момента	0.00~P0-14	Гц	25.00
P2-03	Частота точки 1	0.00~P2-05	Гц	1.30
P2-04	Напряжение точки 1	0.0~100.0	%	5.2
P2-09	Коэффициент компенсации скольжения	0.0~200.0	%	50.0
P2-10	Коэффициент перевозбуждения	0~200		100
P2-11	Коэффициент подавления коле- баний	0~100		*

10.4. Группа 4: Параметры двигателя 1

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
P4-00	Автонастройка двигателя	0: Нет 1: Статическая автонастройка 2: Автонастройка с вращением		0

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
P4-01	Номинальная мощность двигате- ля 1	0.1~1000.0	кВт	*
P4-02	Номинальное напряжение двига- теля 1	1~1500	В	*
P4-03	Число полюсов двигателя 1	2~64 Автоматически пересчитывает- ся в зависимости от Р4-06		*
P4-04	Номинальный ток двигателя 1	0.01~600.00	Α	*
P4-05	Номинальная частота двигателя 1	0.01~P0-14	Гц	50.00
P4-06	Номинальная скорость двигателя 1	0~60000	Об/ мин	*

10.5. Группа 5: Параметры входов

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
P5-00	Функция дискретного входа DI1	0: Нет функции		1
P5-01	Функция дискретного входа DI2	1: Пуск вперед		2
P5-02	Функция дискретного входа DI3	2: Реверс		9
P5-03	Функция дискретного входа DI4	3: Трехпроводный режим 4: Толчковый режим вперед 5: Толчковый режим назад 6: Увеличение скорости 7: Уменьшение скорости 8: Останов выбегом 9: Сброс аварии 10: Пауза 11: Внешняя авария (н.о.) 12: Выбор предустановленного значения, бит 1 13: Выбор предустановленного значения, бит 2 14: Выбор предустановленного значения, бит 3 15: Выбор предустановленного значения, бит 4 16: Выбор времени разгона/замедления, бит 1 17: Выбор времени разгона/замедления, бит 2 18: Переключение источника задания частоты 19: Сброс задания частоты с клавитуры/клемм до предустановленного значения Р0-11 20: Переключение источника команд 21: Запрет разгона и замедления 22: Пауза ПИД-регулирования 23: Сброс состояния простого ПЛК 24: Пауза качания частоты 25: Запуск таймера 26: Немедленное торможение		12

постоянным током	P5-11 Режим I	именование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
28: Вход счетчика 31: Сброс динина 32: Запрет управления крутящим моментом 33: Резерв 34: Запрет на изменение частоты 35: Инверсия ПИД 36: Сигнал останова 1 37: Переключение источника команд управления (клеммы/последовательная связь) 38: Пауза интегральной состав- ляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источником задания У и заданием РО- 11 40: Переключение между источником задания У и заданием РО- 11 41: Переключение между двига- телями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициен- тов ПИД-регулятора 44: Переключение коэффициен- тов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов ско- рости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управ- ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 1 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 3: Трехпроводное управление 2 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		постоянным током		
31: Сброс длины 32: Запрет управления крутящим моментом 33: Резерв 34: Запрет на изменение частоты 35: Инверсия ПИД 36: Сигнал останова 1 37: Переключение источника команд управления (клем-мы/последовательная связь) 38: Пауза интегральной составляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источником заданием РО- 11 40: Переключение между источником заданием РО- 11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трекпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		27: Внешняя авария (н.з.)		
32: Запрет управления крутящим моментом 33: Резерв 34: Запрет на изменение частоты 35: Инверсия ПИД 36: Сигнал останова 1 37: Переключение источника команд управления (илем-мы/последовательная связь) 38: Пауза интегральной составляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источником задания X и заданием РО- 11 40: Переключение между источником задания Y и заданием PО- 11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 2 47: Торможение постояным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 1 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 1	P5-11 Режим I		28: Вход счетчика		
моментом 33: Резерв 34: Запрет на изменение частоты 35: Инверсия ПИД 36: Сигнал останова 1 37: Переключение источника команд управления (клеммы/последовательная связь) 38: Пауза интегральной составляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источником задания У и заданием РО- 11 40: Переключение между источником задания У и заданием РО- 11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация слящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Трехпроводное управление 1 1: Трехпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		31: Сброс длины		
33: Резерв 34: Запрет на изменение частоты 35: Инверсия ПИД 36: Сигнал останова 1 37: Переключение источника команд управления (клем- мы/последовательная связь) 38: Пауза интегральной состав- ляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источ- ником задания X и заданием РО- 11 40: Переключение между источ- ником задания Y и заданием РО- 11 41: Переключение между двига- телями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициен- тов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов ско- рости/момента 45: Аварийный останов 2 47: Торможение постояным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управ- ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация слящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		32: Запрет управления крутящим		
34: Запрет на изменение частоты 35: Инверсия ПИД 36: Сигнал останова 1 37: Переключение источника команд управления (клем- мы/последовательная связь) 38: Пауза интегральной состав- ляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источ- ником задания X и заданием РО- 11 40: Переключение между источ- ником задания Y и заданием РО- 11 41: Переключение между двига- телями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициен- тов ПИД-регулятора 44: Переключение коэффициен- тов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов ско- рости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управ- ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000°1.000 0. Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		моментом		
35: Инверсия ПИД 36: Сигнал останова 1 37: Переключение источника команд управления (клеммы/последовательная связь) 38: Пауза интегральной составляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источником задания X и заданием РО- 11 40: Переключение между источником задания Y и заданием PO- 11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000°1.000 0: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		33: Резерв		
36: Сигнал останова 1 37: Переключение источника команд управления (клеммы/последовательная связь) 38: Пауза интегральной составляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источником задания X и заданием РО- 11 40: Переключение между источником задания Y и заданием РО- 11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останова 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Тользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000°1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		34: Запрет на изменение частоты		
37: Переключение источника команд управления (клем-мы/последовательная связы) 38: Пауза интегральной составляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источником задания X и заданием P0- 11 40: Переключение между источником задания Y и заданием P0- 11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000°1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		-		
команд управления (клем-мы/последовательная связь) 38: Пауза интегральной составляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источником задания X и заданием P0- 11 40: Переключение между источником задания Y и заданием P0- 11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останова 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация слящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000°1.000 С Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		36: Сигнал останова 1		
мы/последовательная связь) 38: Пауза интегральной состав- ляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источ- ником задания X и заданием P0- 11 40: Переключение между источ- ником задания Y и заданием P0- 11 41: Переключение между двига- телями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициен- тов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов ско- рости/момента 45: Аварийный останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управ- ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		37: Переключение источника		
38: Пауза интегральной составляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источником задания X и заданием P0- 11 40: Переключение между источником задания Y и заданием P0- 11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		команд управления (клем-		
ляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источником задания X и заданием P0- 11 40: Переключение между источником задания Y и заданием P0- 11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.3 Вухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		мы/последовательная связь)		
ляющей ПИД-регулятора 39: Переключение между источником задания X и заданием P0- 11 40: Переключение между источником задания Y и заданием P0- 11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.3 Вухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		38: Пауза интегральной состав-		
39: Переключение между источником задания X и заданием P0- 11 40: Переключение между источником задания Y и заданием P0- 11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ником задания X и заданием P0- 11 40: Переключение между источником задания Y и заданием P0- 11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000°1.000 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
11 40: Переключение между источником задания Y и заданием P0- 11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 3: Трехпроводное управление 1	P5-11 Режим I		ником задания Х и заданием РО-		
ником задания Y и заданием P0- 11 41: Переключение между двига- телями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициен- тов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов ско- рости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управ- ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 1 Трехпроводное управление 2 1 Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 P5-11 Режим пуска / останова Ular изменения застоты клемм	P5-11 Режим I		40: Переключение между источ-		
11 41: Переключение между двигателями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 P5-11 Режим пуска / останова Ular изменения застоты клемм	P5-11 Режим I		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
телями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останова 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 Р5-11 Режим пуска / останова Пат изменения частоты клемми В трехпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
телями 1 и 2 42: Пожарный режим 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останова 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 Р5-11 Режим пуска / останова Пас изменения частоты клемми В трехпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		41: Переключение между двига-		
43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 1 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов скорости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 1 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
тов ПИД-регулятора 44: Переключение режимов ско- рости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управ- ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 1: Трехпроводное управление 2 3: Трехпроводное управление 2 1: Трехпроводное управление 2 1: Трехпроводное управление 2 1: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
44: Переключение режимов ско- рости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управ- ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
рости/момента 45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управ- ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
45: Аварийный останов 46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управ- ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 2 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
46: Сигнал останова 2 47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управ- ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		•		
47: Торможение постоянным током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I		•		
током 48: Сброс времени работы после последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управ- ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управ- ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
последнего пуска 49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управ- ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
49: Переключение между двух- и трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2 1 1: Двухпроводное управление 1 1 1: Трехпроводное управление 2 1 1: Трех	P5-11 Режим I				
трехпроводной схемами управления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
ления 50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I				
50: Реверс запрещен 51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 P5-11 Режим пуска / останова 1: Двухпроводное управление 1 0 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2 0 Шаг изменения частоты клемм 1	P5-11 Режим I				
51: Пользовательская авария 1 52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 c 0.010 P5-11 Режим пуска / останова 1: Двухпроводное управление 1 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2 0 0.10	P5-11 Режим I				
52: Пользовательская авария 2 53: Активация спящего режима P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 c 0.010 P5-11 Режим пуска / останова 1: Двухпроводное управление 1 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2 0 0 0.010 Illar изменения частоты клемм	P5-11 Режим I				
P5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010	P5-11 Режим I				
Р5-10 Время фильтрации DI 0.000~1.000 с 0.010 P5-11 Режим пуска / останова 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2 0	P5-11 Режим I				
Р5-11 Режим пуска / останова 0: Двухпроводное управление 1 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-11 Режим I	і фильтрации DI		С	0.010
Р5-11 Режим пуска / останова 1: Двухпроводное управление 2 2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-12 Шаг изм больше	1 - P- 1		-	
2: Трехпроводное управление 1 3: Трехпроводное управление 2	P5-12 Шаг изм больше	,			
3: Трехпроводное управление 2	Р5-12 больше	и пуска / останова			0
Шаг изменения частоты клемм	Р5-12 больше				
	Р5-12 больше	зменения частоты клемм			
Р5-12 больше / меньше 0.01~100.00 Гц/с 1.00			0.01~100.00	Гц/с	1.00
Выбор положительной/ отри-					
РБ-13 Пательной догики для дискрет- О: Положительная логика 0000					0000
ных входов 1: Отрицательная логика			1: Отрицательная логика		5555
	H + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	мальное напряжение на	0.00~P5-17	В	0.00

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
	входе AI			
P5-16	Значение сигнала при мини- мальном напряжении на входе AI	-100.0~100.0	%	0.0
P5-17	Максимальное напряжение на входе AI	P5-15~10.00	В	10.00
P5-18	Значение сигнала при макси- мальном напряжении на входе AI	-100.0~100.0	%	100.0
P5-19	Время фильтрации AI	0.00~10.00	С	0.10
P5-46	Режим работы аналогового входа AI1	0: 0~10B 1: 0/4~20mA		0

10.6. Группа 6: Параметры выходов

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
P6-00	Функция выходного реле (ТА-ТВ- ТС)	0: Нет функции 1: Работа 2: Авария 3: Частота РDT1 достигнута 4: Заданная частота достигнута 5: Работа с нулевой частотой (выход не активен при останове) 6: Предупреждение о перегрузке двигателя 7: Предупреждение о перегрузке преобразователя 8: Завершение цикла ПЛК 9: Достижение общего времени работы 10: Ограничение частоты 11: Готовность 12: Зарезервировано 13: Достижение верхнего предела частоты 14: Достижение нижнего предела частоты 15: Пониженное напряжение 16: Управление по последовательной связи 17: Достижение времени таймера 18: Реверс 19: Зарезервировано 20: Достижение заданной длины 21: Ограничение момента 22: Ток 1 достигнут (см. Р7-45 и Р7-46) 23: Частота 1 достигнута (см. Р7-43 и Р7-44)		2

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
·		24: Достижение пороговой		
		температуры модуля		
		25: Нулевая нагрузка		
		26: Достижение суммарного		
		времени включения		
		27: Достижение времени тай-		
		мера (Р7-38)		
		28: Достижение заданного		
		времени работы		
		29: Достижение заданного		
		значения счетчика (Pb-08) и		
		прекращение счета		
		30: Достижение заданного		
		значения счетчика (Pb-09) и		
		продолжение счета		
		31: Выбор двигателя 1 / 2		
		32: Внешний механический		
		тормоз		
		33: Работа с нулевой частотой		
		(выход активен и при останове)		
		34: Частота PDT2 достигнута		
		35: Нулевой ток		
		36: Превышение заданного		
		значения тока		
		37: Достижение нижнего пре-		
		дела частоты (выход активен		
		при останове)		
		38: Сигнал тревоги (продолже-		
		ние работы)		
		39: Зарезервировано		
		40: Значение сигнала на анало-		
		говом входе AI вне диапазона		
		41: Зарезервировано		
		42: Зарезервировано		
		43: Частота 2 достигнута (см.		
		Р7-57 и Р7-58)		
		44: Ток 2 достигнут (см. Р7-63 и		
		P7-64)		
		45: Авария (не активна при		
		пониженном напряжении)		
P6-04	Режим работы дискретного вы-	0: Импульсный выход		0
	хода Ү	1: Дискретный выход		
P6-05	Функция дискретного выхода Ү	Аналогично Р6-00		0
		0: Рабочая частота		
		1: Заданная частота		
		2: Выходной ток		
P6-09	Выбор функции аналогового	(100% = 2 * Номинальный ток)		
	выхода АО	3: Выходная мощность		0
	выходи по	(100% = 2 * Номинальная мощ-		
		ность)		
		4: Выходное напряжение		
		(100% = 1.2 * Номинальное		

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
- жетр		напряжение) 5: Повторение сигнала Al1 6: Зарезервировано 7: Задание по последовательной связи 8: Выходной момент 9: Значение длины 10: Значение счетчика 11: Скорость двигателя 12: Напряжение на DC-шине 13: Зарезервировано 14: Выходной ток (100% = 1000.0A) 15: Выходное напряжение (100% = 1000.0B) 16: Выходной момент (отношение разницы между текущим моментом и двукратным номинальным моментом к дву-	MONI.	- CKOC
P6-11	Выбор функции импульсного выхода Y	кратному номинальному моменту) 0: Рабочая частота 1: Заданная частота 2: Выходной ток (100% = 2 * Номинальный ток) 3: Выходная мощность (100% = 2 * Номинальныя мощность) 4: Выходное напряжение (100% = 1.2 * Номинальное напряжение) 5: Повторение сигнала Аl1 6: Зарезервировано 7: Задание по последовательной связи 8: Выходной момент 9: Значение длины 10: Значение счетчика 11: Скорость двигателя 12: Напряжение на DC-шине (0 — 3 раз от номинального напряжения ПЧ) 13: Зарезервировано 14: Выходной ток (100% = 1000.0A) 15: Выходное напряжение (100% = 1000.0B) 16: Выходное момент (отношение разницы между текущим моментом и двукратным номинальным моментом к двукратному номинальному мо-		0

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
		менту)		
P6-12	Максимальная частота импульс- ного выхода Y	0.01~100.00	кГц	50.00
P6-13	Нижний предел аналогового выхода АО	-100.0~P6-15	%	0.0
P6-14	Соотношение значения аналогового сигнала к нижнему пределу	0.00~10.00	В	0.00
P6-15	Верхний предел аналогового выхода АО	P6-13~100.0	%	100.0
P6-16	Соотношение значения аналогового сигнала к верхнему пределу	0.00~10.00	В	10.00
P6-21	Задержка включения релейного выхода	0.0~3600.0	С	0.0
P6-26	Задержка отключения релейного выхода	0.0~3600.0	С	0.0

10.7. Группа 7: Доступ к параметрам и отображение на дисплее

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод вод- ское
P7-16	Шаг изменения частоты встроен- ным потенциометром	0: По умолчанию 1: 0.1 Гц 2: 0.5 Гц 3: 1 Гц 4: 2 Гц 5: 4 Гц 6: 5 Гц 7: 8 Гц 8: 10 Гц 9: 0.01 Гц 10: 0.05 Гц		2
P7-21	Приоритет толчкового режима	0: Выключено 1: Приоритет 1 2: Приоритет 2		1
P7-49	Пользовательский пароль	0~65535		0
P7-72	Суммарное потребление элек- троэнергии	0~65535	кВт*ч	0
P7-73	Версия ПО (работа)			*
P7-74	Версия ПО (функции)			*
P7-75	Отображение групп расширенных параметров	0: Не показывать расширенные параметры 1: Показывать расширенные параметры		0
P7-80	Пожарный режим	0: Выключен 1: Пожарный режим 1 (допус- кается аварийный останов по дискретному сигналу) 2: Пожарный режим 2 (останов не допускается)		0
P7-81	Задание частоты для пожарного режима	0~P0-14	Гц	50.00

10.8. Группа 8: Параметры связи

Пара- метр	Наименование па- раметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
P8-00	Скорость передачи данных	2: 1200 бит/с 3: 2400 бит/с 4: 4800 бит/с 5: 9600 бит/с 6: 19200 бит/с		5
P8-01	Формат данных	0: 8-N-2 1: 8-E-1 2: 8-O-1 3: 8-N-1		0
P8-02	Адрес устройства	0~247 (0 – широковещательный адрес)		1
P8-03	Задержка ответа	0~30	MC	2
P8-04	Таймаут связи	0~30	MC	0
P8-05	Формат связи	0: Стандартный протокол Modbus		0

10.9. Группа 9: Параметры защит

Пара- метр	Наименование па- раметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
P9-00	Защита двигателя от	0: Не активна		1
	перегрузки Уровень предупре-	1: Активна		
P9-02	ждения о перегрузке	50~100	%	80
P9-11	двигателя Число попыток авто- матического сброса	0~20		0
	аварии			
P9-12	Выходной сигнал аварии при автома- тическом сбросе	0: Не активен 1: Активен		0
P9-17	Автоматический сброс аварии по пониженному напряжению	0: После возникновения аварии требуется ручной сброс 1: Авария сбрасывается автоматически в соответствии с напряжением на шине		0
P9-22	Выбор действия при аварии (1)	Единицы: Перегрузка двигателя (Err14) Десятки: Зарезервировано Сотни: Потеря входной фазы (Err23) Тысячи: Потеря выходной фазы (Err24) Десятки тысяч: Ошибка памяти (Err25) 0: Останов выбегом 1: Останов в соответствии с выбранным режимом 2: Продолжение работы		00000
P9-23	Выбор действия при аварии (2)	Единицы: Ошибка связи (Err27) Десятки: Внешняя авария (Err28) Сотни: Чрезмерное отклонение скорости (Err29) Тысячи: Пользовательская авария 1 (Err30) Десятки тысяч: Пользовательская авария 2 (Err31) 0: Останов выбегом 1: Останов в соответствии с выбранным		00000

Пара- метр	Наименование па- раметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
		режимом		
P9-24	Выбор действия при аварии (3)	2: Продолжение работы Единицы: Потеря обратной связи (Err32) Десятки: Потеря нагрузки (Err34) Сотни: Зарезервировано Тысячи: Таймер времени работы (Err39) Десятки тысяч: Общее время работы (Err40) 0: Останов выбегом 1: Останов в соответствии с выбранным режимом 2: Продолжение работы		00000
P9-26	Выбор частоты про- должения работы при аварии	0: Работа на текущей частоте 1: Работа на заданной частоте 2: Работа на верхнем пределе частоты 3: Работа на нижнем пределе частоты 4: Работа на резервной аварийной частоте Р9-27		1

10.10. Группа А: ПИД-регулирование

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
PA-00	Источник сигнала задания ПИД- регулятора	0: Предустановленное задание PA-01 1: Аналоговый вход Al1 3: По последовательной связи 4: Зарезервировано 5: Предустановленные значения PC-00PC-15 6: Предустановленное задание PA-01, изменение потенциометром пульта (работает при P0-06=6)		0
PA-01	Предустановленное задание ПИД-регулятора	0.0~100.0	%	50.0
PA-02	Время изменения задания ПИД- регулятора	0.00~650.00	С	0.00
PA-03	Источник сигнала обратной связи ПИД-регулятора	0: Аналоговый вход AI1 3: По последовательной связи		0
PA-04	Логика управления ПИД- регулированием процесса	0: Положительная 1: Отрицательная		0
PA-05	Диапазон обратной связи ПИД	0~65535		1000
PA-06	Коэффициент пропорционально- сти Р	0.0~100.0		20.0
PA-07	Время интегрирования I	0.01~10.00	С	2.00
PA-08	Время дифференцирования D	0.000~10.000	С	0.000
PA-21	Условие переключения наборов коэффициентов ПИД-регулятора	0: Нет переключения 1: По сигналу дискретного входа 2: Автоматическое переключение в зависимости от отклонения ОС ПИД от задания		0
PA-28	Параметры интегрирования ПИД	Единицы: Разделение инте-		00

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
		гральной составляющей		
		0: Неактивно		
		1: Активно		
		Десятки:		
		прекращение интегрирования		
		при достижении предельного		
		значения		
		0: Продолжить		
		1: Остановить		
PA-29	Работа ПИД-регулятора при оста-	0: Остановлена		0
	нове преобразователя	1: Продолжается	0	

10.11. Группа В4: Параметры управления «ведущий-ведомый»

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод- ское
B4-00	Работа в режиме Ведущий- Ведомый	0: Выключено 1: Включено		0
B4-01	Выбор функции ПЧ	0: Ведущий (Host) 1: Ведомый (Slave)		0
B4-02	Задаваемая частота мастером сети	0: Рабочая частота 1: Заданная частота		0
B4-03	Соответствие источника задания ведомого источнику задания ведущего	0: Не соответствует 1: Соответствует		0
B4-04	Коэффициент получаемой часто- ты	0.00~600.00	%	100.00
B4-05	Коэффициент получаемого мо- мента	-10.00~10.00		1.00
B4-06	Смещения момента	-50.00~50.00	%	0.00
B4-07	Порог отклонения частоты	0.20~10.00	%	0.50
B4-08	Время обнаружения потери связи ведущий-ведомый	0.0~10.0	С	0.1

10.12. Группа U0: Журнал аварий

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.
U0-00	Авария 1 (последняя)	00: Нет ошибок	
U0-01	Авария 2	Err01: Защита IGBT-модуля	
U0-02	Авария 3 (самая старая)	Егг04: Перегрузка по току при разгоне Егг05: Перегрузка по току при замедлении Егг06: Перегрузка по току при постоянной скорости Егг08: Превышение напряжения при разгоне Егг09: Превышение напряжения при замедлении Егг10: Превышение напряжения при постоянной скорости Егг12: Пониженное напряжение	

Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	
		Err14: Перегрузка двигателя		
		Err15: Перегрев силового модуля		
		Err17: Ошибка датчиков тока		
		Err20: Замыкание выхода на землю		
		Err23: Потеря входной фазы		
		Err24: Потеря выходной фазы		
		Err25: Ошибка памяти		
		Err27: Ошибка связи		
		Err28: Внешняя авария		
		Err29: Чрезмерное отклонение		
		скорости		
		Err30: Пользовательская авария 1		
		Err31: Пользовательская авария 2 Err32: Потеря обратной связи		
		Err33: Ошибка ограничения тока		
		Err34: Потеря нагрузки		
		Err35: Проблемы с питанием пре-		
		образователя		
		Err37: Ошибка сохранения пара-		
		метра		
		Err39: Таймер времени работы		
		Err40: Общее время работы		
		Err42: Переключение двигателя на		
		ходу		
		Err46: Ошибка связи ведущий-		
		ведомый		
U0-03	Частота при последней ошиб	ке	0.01 Гц 0.01 А	
U0-04	Ток при последней ошибке			
U0-05	Напряжение на шине постоянного тока при последней ошибке			
U0-06	Состояние входов при последней ошибке			
U0-07	Состояние выходов при последней ошибке			
U0-08	Статус преобразователя при последней ошибке			
U0-09	Время от последней подачи питания на преобразователь до воз-			
00-09	никновения последней ошибки			

10.13. Группа U1: Параметры мониторинга

Пара- метр	Наименование параметра	Ед. изм.
U1-00	Выходная частота (Гц)	0.01 Гц
U1-01	Заданная частота (Гц)	0.01 Гц
U1-02	Напряжение цепи постоянного тока (В)	0.1 B
U1-03	Выходное напряжение (В)	1 B
U1-04	Выходной ток (А)	0.1 A
U1-05	Выходная мощность (кВт)	0.1 кВт
U1-06	Состояние входных клемм	1
U1-07	Состояние выходных клемм	1
U1-08	Напряжение AI после коррекции	0.01 B
U1-10	Задание ПИД	1
U1-11	Обратная связь ПИД	1
U1-12	Значение счетчика 1	
U1-13	Значение длины	1

Пара- метр	Наименование параметра	Ед. изм.
U1-14	Скорость двигателя	Об/мин
U1-15	Шаг ПЛК	1

11. Поиск и устранений неисправностей

Ошибка	Код	Описание	Устранение
Защита IGBT- модуля	Err01	1: Короткое замыкание силовых выходов преобразователя 2: Кабель двигателя слишком длинный 3: Перегрев IGBT-модуля 4: Ослаблены клеммные соединения 5: Неисправность платы управления 6: Неисправность силовых цепей преобразователя 7: Неисправность IGBT-модуля	1: Устраните внешние неисправности 2: Установите моторный дроссель 3: Проверьте систему охлаждения 4: Проверьте подключения кабелей 5: Обратитесь в сервисный центр 6: Обратитесь в сервисный центр 7: Обратитесь в сервисный центр
Перегрузка по току при раз- гоне	Err04	1: Короткое замыкание силовых выходов преобразователя 2: Автоматическая настройка двигателя не проведена 3: Мало время разгона. 4: Неправильно выбрано повышение момента на низких частотах или V/F кривая 5: Напряжение питания слишком низкое 6: Запуск выполняется при вращающемся двигателе 7: Бросок нагрузки при разгоне 8: Мала мощность преобразователя	1: Устраните внешние неисправности 2: Проведите автоматическую настройку двигателя 3: Увеличьте время разгона 4: Отрегулируйте повышение момента на низких частотах или V/F кривую 5: Обеспечьте нормальное питание преобразователя 6: Выберите запуск с поиском скорости вращения или запускайте двигатель после его остановки 7: Удалите дополнительную нагрузку 8: Подберите преобразователь большей мощности
Перегрузка по току при за- медлении	Err05	1: Короткое замыкание силовых выходов преобразователя 2: Автоматическая настройка двигателя не проведена 3: Время замедления слишком мало 4: Напряжение питания слишком низкое 5: Бросок нагрузки при замедлении 6: Не установлен тормозной резистор	1: Устраните неисправность 2: Проведите автоматическую настройку двигателя 3: Увеличьте время замедления 4: Обеспечьте нормальное питание преобразователя 5: Удалите дополнительную нагрузку 6: Установите тормозной резистор
Перегрузка по току при по- стоянной	Err06	1: Короткое замыкание силовых выходов преобразователя 2: Автоматическая настройка	1: Устраните неисправность 2: Проведите автоматическую настройку двигателя

скорости		двигателя не проведена	3: Обеспечьте нормальное
скорости		3: Напряжение питания слиш-	питание преобразователя
		ком низкое	4: Удалите дополнительную
		4: Бросок нагрузки при работе	нагрузку
		5: Мала мощность преобразо-	5: Подберите преобразователь
		вателя	большей мощности
			1: Обеспечьте нормальное
Превышение		1: Напряжение питания слиш-	питание преобразователя
напряжения	Err08	ком высокое	2: Устраните внешнее воздей-
при разгоне		2: Внешнее воздействие вра-	ствие или установите тормоз-
		щает нагрузку	ной резистор
		1: Напряжение питания слиш-	1: Обеспечьте нормальное
		ком высокое	питание преобразователя
Превышение		2: Внешнее воздействие вра-	2: Устраните внешнее воздей-
напряжения		щает нагрузку	ствие или установите тормоз-
при замедле-	Err09	3: Время замедления слишком	ной резистор
нии		мало	3: Увеличьте время замедления
		4: Не установлен тормозной	4: Установите тормозной рези-
		резистор	стор
_			1: Обеспечьте нормальное
Превышение		1: Напряжение питания слиш-	питание преобразователя
напряжения	Err10	ком высокое	2: Устраните внешнее воздей-
при постоян-		2: Внешнее воздействие вра-	ствие или установите тормоз-
ной скорости		щает нагрузку	ной резистор
		1: Кратковременный сбой пи-	
		тания	1: Сбросьте аварию
		2: Напряжение питания слиш-	2: Обеспечьте нормальное
		ком низкое	питание преобразователя
		3: Низкое напряжение в цепи	3:Обратитесь в сервисный
		постоянного тока	центр
Пониженное	Err12	4: Неисправен диодный мост и	4: Обратитесь в сервисный
напряжение		резистор предварительного	центр
		заряда	5: Обратитесь в сервисный
		5: Неисправность силовой пла-	центр
		ты	6: Обратитесь в сервисный
		6: Неисправность платы управ-	центр
		ления	
		1: Слишком высокая нагрузка,	1: Снизьте нагрузку, убедитесь
Перегрузка		либо вал двигателя заблокиро-	в отсутствии механических
преобразова-	Err13	ван	проблем в механизме
теля		2: Мала мощность преобразо-	2: Подберите преобразователь
		вателя	большей мощности
		1:Некорректная настройка	1: Установите корректные зна-
		параметров Р4-04, Р9-01	чения параметров
Перегрузка	Err14	2: Слишком высокая нагрузка	2: Уменьшите нагрузку, убеди-
двигателя		либо вал двигателя заблокиро-	тесь в отсутствии механических
1		ван	проблем в механизме
		1: Высокая температура окру-	1: Уменьшите температуру
		жающей среды	окружающей среды
Перегрев		2: Загрязнен радиатор охла-	2: Очистите радиатор охлажде-
силового мо-	Err15	ждения	ния
дуля		3: Неисправность вентилятора	3: Замените вентилятор охла-
1		охлаждения	ждения
		4: Неисправность датчика тем-	4: Обратитесь в сервисный
L			1

	1		I
		пературы	центр
		5: Неисправность IGBT-модуля	5: Обратитесь в сервисный
			центр
Ошибка дат-		1: Неисправность датчиков тока	
чиков тока	Err17	2: Неисправность силовых	Обратитесь в сервисный центр
		цепей преобразователя	
Замыкание		1: Короткое замыкание обмо-	1: Замените моторный кабель
выхода на	Err20	ток двигателя на землю	или двигатель
землю		ток двигатели на земию	или двигатель
		1: Дисбаланс входного напря-	1: Проверьте входное питание
		жения питания	2: Обратитесь в сервисный
Потеря вход-	Err23	2: Неисправность силовых	
ной фазы	EIIZS	цепей преобразователя	центр
		3: Неисправность платы управ-	3: Обратитесь в сервисный
		ления	центр
		1: Повреждение кабеля между	1: Проверьте моторный кабель
		преобразователем и двигате-	2: Проверьте обмотки двигате-
		лем	ля
Потеря вы-	Err24	2: Неисправность двигателя	3: Обратитесь в сервисный
ходной фазы		3: Неисправность силовых	центр
		цепей преобразователя	4: Обратитесь в сервисный
		4: Неисправность IGBT-модуля	центр
Ошибка памя-		1: Повреждена энергонезави-	1: Обратитесь в сервисный
ти	Err25	симая память	центр
		1: Неисправность работы кон-	1: Проверьте контроллер
		троллера	2: Проверьте линию связи
Ошибка связи	Err27	2: Неисправность линии связи	3: Проверьте правильность
ошиона связи	21127	3: Некорректно заданы пара-	установки параметров связи
		метры связи	преобразователя в группе PD
		1: Активна клемма дискретного	преобразователи в труппет в
Внешняя ава-	Err28	входа с функцией внешней	1: Проверьте внешнее обору-
рия	LIIZO	аварии	дование
			1: VAACUU UUATO UOEDVOIVA IA VIDO
Чрезмерное		1: Слишком высокая нагрузка,	1: Уменьшите нагрузку и уве-
отклонение	Err29	время разгона слишком мало	личьте время разгона
скорости		2: Некорректно отстроена за-	2: Проверьте значения пара-
		цита	метров Р9-31, Р9-32
Пользователь-	F20	1: Активна клемма дискретного	1: Проверьте внешнее обору-
ская авария 1	Err30	входа с функцией пользова-	дование
		тельской аварии 1	
Пользователь-		1: Активна клемма дискретного	1: Проверьте внешнее обору-
ская авария 2	Err31	входа с функцией пользова-	дование
		тельской ошибки 2	
Потеря обрат-		1: Сигнал обратной связи ПИД	1: Проверьте сигнал обратной
ной связи	Err32	меньше заданного значения	связи, проверьте значения
			параметров РА-13, РА-14
		1: Слишком высокая нагрузка,	1: Уменьшите нагрузку, убеди-
Ошибка огра-	Err33	либо вал двигателя заблокиро-	тесь в отсутствии механических
ничения тока	LIIJJ	ван	проблем в механизме
		2: Мало время разгона	2: Увеличьте время разгона
Потеря	Err24	1: Выходной ток преобразова-	1: Проверьте значения пара-
нагрузки	Err34	теля ниже заданного значения	метров Р9-28, Р9-29, Р9-30
Проблемы с		1: Напряжение питания нахо-	1: Обеспечьте нормальное
питанием	Err35	дится вне номинального диа-	питание преобразователя
преобразова-		пазона	2: Обеспечьте нормальное

теля		2: Кратковременный сбой пи-	питание преобразователя
		тания	
Ошибка со- хранения параметра	Err37	1: Внутренняя проблема ПЧ	1: Обратитесь в сервисный центр
Таймер вре- мени работы	Err39	1: Время работы достигло значения Р7-38	1: Сброс
Общее время работы	Err40	1: Время работы достигло значения Р7-20	1: Сбросить значение времени в параметре P0-28
Переключение двигателя на ходу	Err42	1: Переключение двигателя сигналом на дискретном входе в процессе работы ПЧ	1: Переключайте двигатель только при полностью остановленном двигателе
Ошибка связи ведущий- ведомый	Err46	 Ведущий не выбран, ведомый выбран. Неисправность линии связи Неверная настройка параметров связи 	1: Выбрать ведущего 2: Проверить линию связи 3: Установить корректные значения параметров
Ошибка опре- деления ско- рости в режи- ме SVC	Err47	1: Не выполнена автонастройка на двигатель	1: Выполните автонастройку

12. Протокол Modbus

Частотный преобразователь AD30 имеет интерфейс связи RS-485 и поддерживает связь с устройствами управления с помощью стандартного протокола Modbus RTU.

Адреса регистров

Есть адреса регистров для записи

- в энергонезависимую память (EEPROM).
- оперативную память (RAM)

Энергонезависимая память имеет ограниченный ресурс записи, и если требуется частая запись значений в память частотного преобразователя, то в таком случае следует обращаться к оперативной памяти. Адрес регистра параметра в оперативной памяти можно получить, отдельно преобразовав номер группы параметров (старший байт) и номер параметра (младший байт) в шестнадцатеричный вид.

Пример:

- Параметр РО-11 имеет адрес FOOB;
- Параметр РА-28 имеет адрес FA1C и т.д.

Для получения адреса регистра параметра в энергонезависимой памяти необходимо заменить в старшем байте адреса регистра F на 0 (для группы параметров F), A на 4 (для группы параметров A), B на 5 (для группы параметров B), C на 6 (для группы параметров C).

Пример:

1. Параметр P0-11 имеет адрес в RAM — F00B; Соответствующий адрес в EEPROM — 000B.

2. Параметр B6-02 имеет адрес в RAM — B602;

Соответствующий адрес в EEPROM — 5602.

Регистры управления

Задание частоты:

Адрес	Описание					
1000 Задание частоты в процентах: -10000~10000 «-10000» соответствует -100.00% «10000» соответствует 100.00%						
9000	Задание частоты в Герцах: 0~P0-14 Разрядность задания частоты — 0.01 Гц					

Команды управления (только запись):

Адрес	дрес Описание						
	0001: Вращение в прямом направлении						
	0002: Вращение в обратном направлении						
	0003: Толчок вперед						
	0004: Толчок назад						
2000	0005: Остановка выбегом						
	0006: Замедление до остановки						
	0007: Сброс аварии						
	0008: Сброс аварии (активно только для режима управле-						
	ния по последовательной связи)						

Регистр состояния (только чтение):

Адрес Описание						
		0001: Вращение в прямом направлении				
	3000	0002: Вращение в обратном направлении				
		0003: Останов				

Регистры мониторинга (только чтение):

Адрес	Описание	Ед. изм.		
1001	Заданная частота	0.01 Гц		
1002	Рабочая частота	0.01 Гц		
1003	Напряжение звена постоянного тока	0.1 B		
1004	Выходное напряжение	0.1 B		
1005	Выходной ток	0.1 A		
1006	Выходная мощность	0.1 кВт		
1007	Состояние входных клемм	1		
1008	Состояние выходных клемм	1		
1009	Задание ПИД	1		
100A	Обратная связь ПИД	1		
100B	Напряжение AI1	0.01 B		
100C	Напряжение AI2	0.01 B		
100D	Напряжение АО1	0.01 B		
100E	Шаг ПЛК	1		
100F	Скорость	1 об/мин		
1010	Значение счетчика 1			
1013	Оставшееся время работы	0.1 мин		

Управление дискретными выходами (только запись):

Адрес	Описание					
2001	BITO: Релейный выход TA-TB-TC					
	BIT1: Дискретный выход Y					

Примечание: Функция дискретного выхода должна быть «16: Управление по последовательной связи»

Управление сигналом аналогового выхода (только запись):

Адрес	Описание			
2002	0~7FFF (0%~100%)			

Примечание: Функция аналогового выхода должна быть «7: Задание по последовательной связи»

Регистр ошибок преобразователя:

Адрес	Данные регистра ошибок					
	0000: Неисправности нет					
	0001: Зарезервирован					
	0002: Зарезервирован					
	0003: Зарезервирован					
	0004: Перегрузка по току при разгоне					
	0005: Перегрузка по току при замедлении					
	0006: Перегрузка по току при постоянной скорости					
8000	0007: Перегрузка по току при останове					
	0008: Превышение напряжения при разгоне					
	0009: Превышение напряжения при замедлении					
	000А: Превышение напряжения при постоянной скорости					
	000В: Превышение напряжения при останове					
	000С: Пониженное напряжение					
	000D: Перегрузка преобразователя					
	000Е: Перегрузка двигателя					

000F: Перегрев силового модуля
0010: Зарезервирован
0011: Ошибка датчиков тока
0012: Зарезервирован
0013: Зарезервирован
0014: Замыкание выхода на землю
0015: Ошибка при автонастройке
0016: Зарезервирован
0017: Потеря входной фазы
0018: Потеря выходной фазы
0019: Ошибка памяти
001А: Превышено количество попыток ввода пароля
001В: Ошибка связи
001С: Внешняя авария
001D: Чрезмерное отклонение скорости
001Е: Пользовательская авария 1
001F: Пользовательская авария 2
0020: Потеря обратной связи
0021: Ошибка ограничения тока
0022: Потеря нагрузки
0023: Зарезервирован
0024: Зарезервирован
0025: Истекло заданное время работы
0026: Зарезервирован
0027: Достигнуто текущее время работы
0028: Достигнуто суммарное время работы
0029: Достигнуто время включения
002А: Переключение двигателя на ходу
002В: Превышение скорости двигателя
002С: Зарезервирован
002D: Зарезервирован
002Е: Зарезервирован
002F: Ошибка связи ведущий-ведомый

13. Тормозные резисторы

Тормозной резистор можно использовать для сброса на него электроэнергии, вырабатываемой двигателем при работе в генераторном режиме. Рекомендации по выбору тормозного резистора представлены в таблице ниже:

	Тор- мозной модуль	Цикл 60 секунд Торможение 5 се- кунд Тормозной момент 150%		Цикл 60 секунд Торможение 15 се- кунд Тормозной момент 100%		Цикл 60 секунд Торможение 15 се- кунд Тормозной момент 50%	
Модель		Тормозное сопротив- ление, Ом	Мощ- ность рези- стора, Вт	Тормозное сопротив- ление, Ом	Мощ- ность рези- стора, Вт	Тормозное сопротив- ление, Ом	Мощ- ность рези- стора, Вт
AD30- 2SD40		≥220	100	≥300	80	≥300	80
AD30- 2SD75		≥200	100	≥200	100	≥300	80
AD30- 2S1D5		≥100	200	≥200	100	≥300	80
AD30- 2S2D2		≥75	400	≥130	200	≥150	200
AD30- 4TD75H/ 1D5L		≥300	200	≥300	200	≥300	200
AD30- 4T1D5H/ 2D2L		≥150	300	≥220	250	≥300	200
AD30- 4T2D2H/ 4D0L	Встроен	≥150	300	≥220	250	≥300	200
AD30- 4T4D0H/ 5D5L		≥100	400	≥130	400	≥150	300
AD30- 4T5D5H/ 7D5L		≥75	500	≥100	400	≥130	400
AD30- 4T7D5H/ 011L		≥60	500	≥75	500	≥100	400
AD30- 4T011H/0 15L		≥40	1000	≥50	700	≥60	500
AD30- 4T015H/1 8DL		≥30	1200	≥40	1000	≥50	700

14. Краткие технические характеристики

(Полная спецификация приведена в полном Руководстве (в разработке)

Перегрузочная способность по току:

Тяжелый режим: 150% 60 сек, 180% 5 сек. Легкий режим: 120% 60 сек, 150% 5 сек.

Для моделей AD30 с питанием $1\times220-240$ возможен только тяжелый режим. Рабочая температура: -10^50 °C; снижение силовых характеристик выше 40°C.

Модель	Номинальная мощность (кВт)	Напряжение питания (B)	Входной ток (А)	Выходной ток (A)
AD30-2SD40	0.4		5.4	2.3
AD30-2SD75	0.75	1×220-240	8.2	4.0
AD30-2S1D5	1.5	1×220-240	14.0	7.0
AD30-2S2D2	2.2		23.0	9.6
AD30-4TD75H/1D5L	0.75/1.5		3.4/5.0	2.1/3.8
AD30-4T1D5H/2D2L	1.5/2.2		5.0/5.8	3.8/5.1
AD30-4T2D2H/4D0L	2.2/4		5.8/10.5	5.1/9.0
AD30-4T4D0H/5D5L	4/5.5	3×380-440	10.5/14.6	9.0/13.0
AD30-4T5D5H/7D5L	5.5/7.5	3×380-440	14.6/20.5	13.0/17.0
AD30-4T7D5H/011L	7.5/11		20.5/26.0	17.0/25.0
AD30-4T011H/015L	11/15		26.0/35.0	25.0/32.0
AD30-4T015H/18DL	15/18		35.0/38.0	32.0/37.0

2025-07-07